

特記仕様書

- 1.総 則 この特記仕様書は地域防災課が使用するポータブルガス発電機の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
- 2.件 名 ポータブルガス発電機の購入
- 3.納入期限 令和3年9月30日（木）
- 4.担当課 危機管理室 地域防災課
- 5.納入場所 大洲防災公園備蓄倉庫（市川市大洲1丁目18番 大洲防災公園内）
- 6.数 量 5基
- 7.製品仕様

（1）ポータブルガス発電機

外寸	L780mm以下 × W690mm以下 × D700mm以下
重量	96kg以下
定格出力	単相 100V / 5.0kVA以上(50Hz) / 5.5kVA以上(60Hz) 三相 200V / 7.0kVA以上(50Hz) / 7.5kVA以上(60Hz)
定格周波数	50Hz/60Hz
交流出力	単相 100V/三相 200V
エンジン	OHV4 サイクル単気筒
使用燃料	LPガス/ガソリン
騒音(7m)	79 db以下
連続運転時間	7時間以上（ガソリン満タン時） 21時間以上（50kg ガスボンベ）

（2）付属品

品目	数量
発電機用 LP ガスホース ※屋外でも使用できること	5個
圧力調整器・メンテナンス工具・ブースターケーブル	各5個
ガス栓用プラグ・器具用スリムプラグ	各5個
バッテリー（装着済）、バッテリーカットオフスイッチ（装着済） バッテリー充電器、エンジンオイル	各5個

【その他】


- ・動作保証の点から発電機と同一メーカーの専用付属品を納入すること。

8.梱包

- ・ダンボール箱に収め、「品名、納品年月、納入業者名、製造会社名」を箱の1側面に見やすく表示すること。

〈ラベル例〉

品名	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
納品年月	2021年〇月
納入業者	〇〇〇〇
製造会社	〇〇〇〇

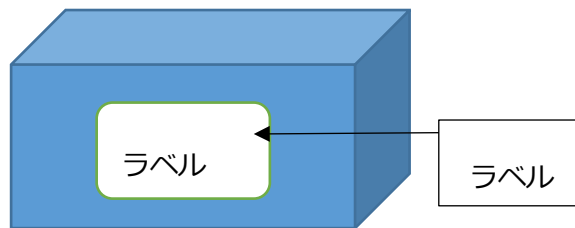

9.納入について

- ・新品であること
- ・納入に使用する車両及び納入の日時については、事前に担当課と協議すること。
- ・納入する時間は、午前9時から午後3時までの間とする。
- ・納入の際は、児童・職員等の安全性を十分確保し、事故防止に努めること。
- ・納入の際に生じたごみは持ち帰ること。

10.検収について

- ・納品に際しては、担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする。

11.その他

- ・納入予定の製品について、入札参加申請時に質疑書を提出し、担当課の承諾を得ること。
- ・納入時に担当職員より要望があった場合には、デモ機を使用して製品の取扱説明を行うこと。
- ・価格には、搬入の費用を含めること。
- ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがないこと。
- ・その他の不明な点は、担当課担当者及び契約課担当者へ連絡し指示を受けること。
- ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約事項を遵守すること。
- ・この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。