

# 特記仕様書

1	総則	この特記仕様書は、市民課窓口連絡所に設置するエアコンの購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2	件名	市民課窓口連絡所用エアコンの購入
3	品名・数量	壁掛け型エアコン 2台
4	納入期限	令和6年2月4日(日)
5	納入場所	中山窓口連絡所(市川市中山4丁目14番1号) 信篤窓口連絡所(市川市高谷1丁目8番3号)
6	担当課	市川市 市民部 市民課(市川市八幡1丁目1番1号) 電話番号:047-712-8651(直通)
7	規格	各窓口に納入するエアコンは別紙『エアコンの規格について』のとおりとする。 購入価格には運搬搬入、冷媒管パイプ、ドレン材、ラッキング、配管化粧カバー、 設置場所の状況により必要な配線、他部材、試験運転調整等取り付けにかかる付帯費用を含むこと。 リモコンの種類が複数ある場合には、担当課と相談の上決定すること。 リモコンについて、ワイヤードリモコンは配線の施工も含めること。 本件の室外機への供給電源は既存再使用とする。 別途、供給電源が必要な場合またはその他専用電気工事が必要な場合は別発注とする。 取り外した既設品の廃棄及びフロン回収は別発注で行う。
8	納入について	納入設置日時等については、原則各窓口の営業時間(平日8時45分から17時まで)以外にすること。 また、現地確認した上で事前に担当課と納入日程等協議すること。 プリンター等納入に伴う障害物は原則移動不可とする。但し中山窓口連絡所の記載台は移動可とする。 納入の際に発生した梱包材、養生材は受注者が責任を持って引き取ること。 納入に際しては担当課職員及び契約課職員の検収を受けるものとする。
9	設置注意事項	(1)全体に関する事項 納入する物品及び取り付けに利用する配管等の物品は、新品とする。 設置業者・設置年月日が分かるよう室内機及び室外機にシールを貼ること。 工事用車両の駐車スペースは各窓口1台分しかない為、大型車や複数台を使用する場合、別途確保すること。 駐車時は利用者の安全に留意すること。また近隣に配慮し苦情の無いようにすること。 設置後に試運転・使用説明を行ない、フィルター等の清掃手順を担当課職員に伝えること。 設置については、利用上の安全性ならびに落下防止等の点を十分考慮して取り付けること。  (2)アスベスト、配管に関する事項 中山、信篤窓口連絡所の建材がレベル3のアスベスト含有建材に該当する恐れがある。 配管工事は原則として、既存の開口部を利用すること。 天井・壁材を切断・穴あけ等加工する際には、担当課へ連絡した上で湿潤化し施工すること。 新規に開口部を開ける場合は、担当課と打ち合わせの上箇所を決定すること。 配管保護材は鋼板ラッキング仕上げ、もしくは化粧カバー仕上げとする。  (3)室内機に関する事項 室内機の設置場所は原則各窓口連絡所平面図に示した既存の設置位置に設置すること。 火災感知器の移動が生じた場合は、消防法の定めに従い手続きを行うこと。 火災感知器の誤操作による、誤報を通知しないようにすること。 照明器具や障害物等の移設が必要な箇所については協議して移設をすること。  (4)室外機に関する事項 室外機の設置場所は原則各窓口連絡所平面図と参考写真に示した既存の設置位置に設置すること。 室外機の設置箇所(地盤)が土、砂利、芝等の場合、石敷板または鉄板を敷くなど、 埋没等による転倒防止策の処置を施すこと。 設置予定箇所に障害物がある場合は担当課の指定した場所に移設した上で設置すること。 室外機は、振動による移動防止や騒音防止のため、必要に応じて防振ゴム等の設置をすること。
10	その他	現地の確認を行うときは、担当課に連絡し、日時を調整すること。 受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 納入する製品については、傷・汚れ・その他外観を損ねるものであってはならない。 この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書(物品供給契約約款を含む)に定めるとおりとする。 その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うものとする。

別紙 エアコンの規格について

①中山窓口連絡所

納入場所:中山窓口連絡所(市川市中山4丁目14番1号)

納入物品:エアコン1台

機種:壁掛け型

馬力:1.5馬力相当

電源:三相200V

リモコンの種類:ワイヤレスタイプ

環境対応:グリーン購入法適合機種とすること。

【参考製品一覧】

メーカー	型名
日立	RPK-GP40RSH6
三菱電機	PKZ-ERMP40LL3
東芝	RKSA04043XU

納入物品が参考製品一覧以外の製品(後継機種含む)になる場合は、  
入札参加申請時に質疑書及び製品の仕様が明記されているカタログ等を提出し、  
担当課に承諾を得ること。

②信篤窓口連絡所

納入場所:信篤窓口連絡所(市川市高谷1丁目8番3号)

納入物品:エアコン1台

機種:壁掛け型

馬力:1.8馬力相当

電源:三相200V

リモコンの種類:ワイヤードリモコン

環境対応:グリーン購入法適合機種とすること。

【参考製品一覧】

メーカー	型名
東芝	RKSA04543MUB
ダイキン	SZRA45BYT

納入物品が参考製品一覧以外の製品(後継機種含む)になる場合は、  
入札参加申請時に質疑書及び製品の仕様が明記されているカタログ等を提出し、  
担当課に承諾を得ること。


信篤窓口連絡所平面図



信篤窓口連絡所壁掛けエアコン(室内機)設置場所  
(写真にある既存のエアコン(室内機)は撤去して取り付けて頂きます)



【参考】既存エアコン(室内機)情報

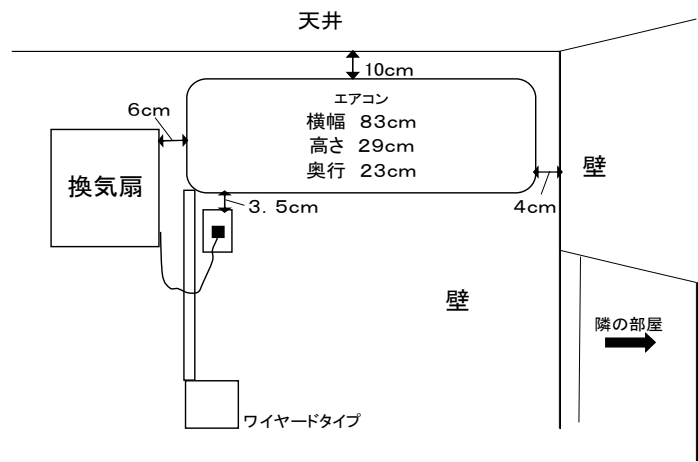

壁掛けエアコン

壁掛けエアコン  
室外機

信篤窓口連絡所参考写真

信篤窓口連絡所既存エアコン(室内機)設置状況



プリンター等移動不可

信篤窓口連絡所室外機設置場所(写真にある既存の室外機は撤去して取り付けて頂きます)




自動ドア側から撮影



建物裏側から撮影



中山窓口連絡所平面図

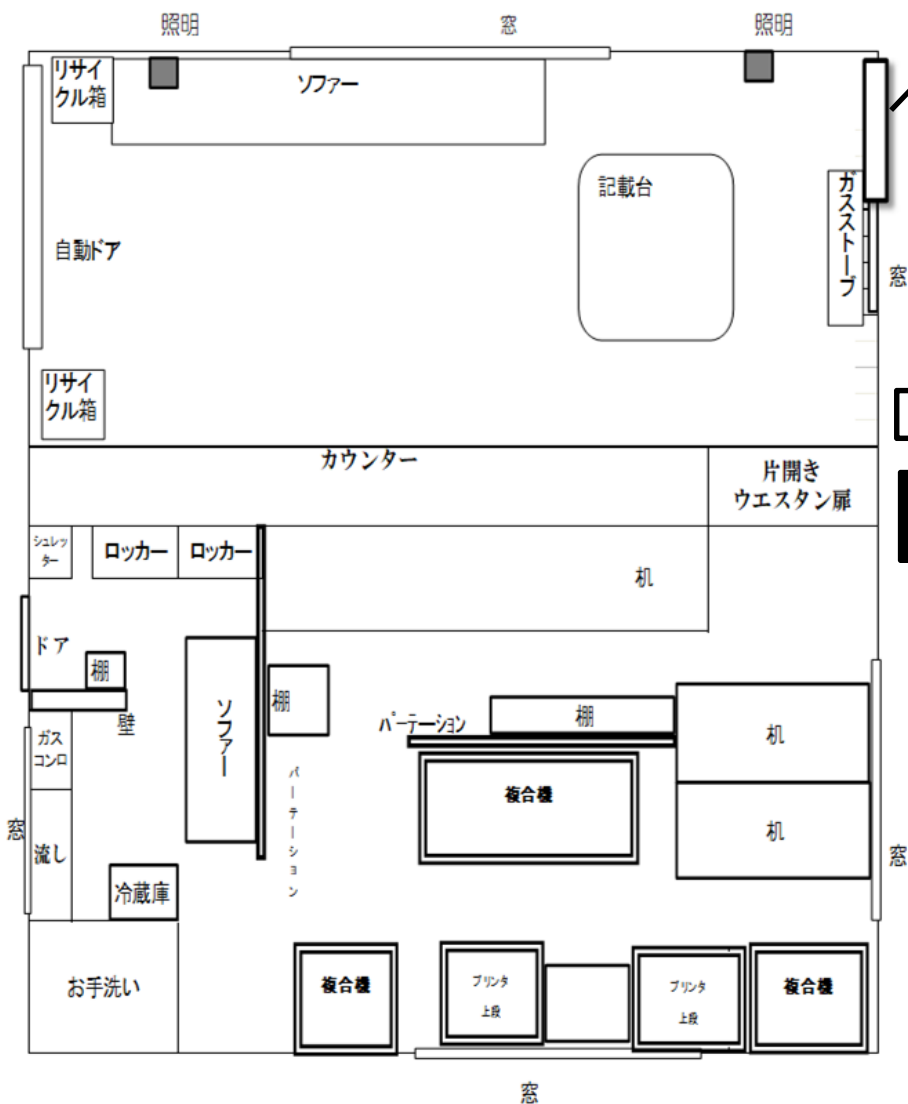


壁掛けエアコン  
(ワイヤレスタイプ)

中山窓口連絡所壁掛けエアコン(室内機)設置場所  
(写真にある既存のエアコン(室内機)は撤去して取り付けて頂きます)



室外機

【参考】既存エアコン(室内機)情報

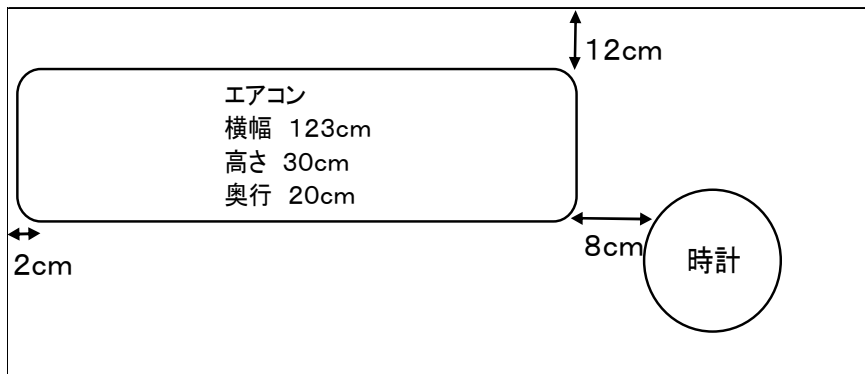

中山窓口連絡所参考写真

中山窓口連絡所既存エアコン(室内機)設置状況



写真にある右下のガスストーブ移動不可

中山窓口連絡所室外機設置場所(写真にある既存の室外機は撤去して取り付けて頂きます)



↑敷地内から撮影



↑道路側から撮影

