

特記仕様書

- 1 総則 本仕様書は保育園用エアコンの購入について、必要な事項を定めることを目的とする。
- 2 件名 保育園用エアコンの購入
- 3 品名・数量 別紙「エアコンの規格について」のとおり
- 4 納入期限 令和7年3月24日
- 5 納入場所 市川市立新田保育園・市川市立塩焼第2保育園
- 6 担当課 幼保施設管理課

7 規格及び施工について

- ・保育園に納入するエアコンは別紙「エアコンの規格について」のとおりとする。
- ・購入価格には運搬搬入、冷却管パイプ、ドレン材、他部材、ラッキング、試験運転調整等、取付けにかかる付帯費用を含むこと。
- ・リモコンの種類が複数ある場合には、担当課と協議の上で決定すること。
- ・リモコンの設置場所は原則現在同様とし、変更等がある場合は担当課と協議の上で決定すること。
- ・現地の確認を行う際は、担当課及び保育園と連絡をとり、日時を決定すること。
- ・室外機への供給電源は既存再使用とするが、別途必要な場合は契約者が別発注を行うものとする。
- ・既設品の撤去は契約者が行い、撤去品の廃棄及びフロンの回収は別発注にて行うものとする。

8 納入について

- 納入のスケジュールについては、事前に担当課職員及び保育園と協議すること。
前項の協議後に、スケジュール表を作成し、担当課に提出すること。

9 設置について

作業時間については下記のとおりとし、撤収に要する時間を含むものとする。

平日	7:30から19:00までの時間内で保育園と調整すること。
	13:00から15:00までの午睡時間は大きな音の出る工事をしないこと。
土曜日	7:30から17:30までの時間内で保育園と調整すること。
	13:00から15:00までの午睡時間は大きな音の出る工事をしないこと。
日曜・祝日	原則行わない。作業を行う場合には保育園と調整の上で行うこと。

○注意事項

(設置全体に関する事項)

- 納入する物品及び取り付けに利用する配管等の物品は、新品とする。
- 設置業者・設置年月日が分かるよう室内機及び室外機にシールを貼ること。
- 工事用車両の駐車スペースを保育園の職員と相談の上確保すること。
- 利用者及び近隣への配慮を行い、駐車時は特に周囲の安全に留意すること。
- 設置後に試運転・仕様説明を行ない、各種清掃手順等を園職員に伝えること。

(アスベストに関する事項)

- 園舎の建材がレベル3のアスベスト含有建材に該当する恐れがある。
- 配管工事は原則、既存の開口部を利用すること。(増設の場合はこの限りではない)
- 天井・壁材を切断・穴あけ等加工する際は担当課へ確認し、湿潤化し施工すること。

(室内機に関する事項)

- 火災感知器の移動が生じた場合は、消防法の定めに従い手続きを行うこと。
- 火災感知器の誤操作による、誤報を通知しないようにすること。
- 扇風機や照明機具の移設が必要な箇所については協議して移設すること。

(室外機に関する事項)

室外機の設置箇所(地盤)が土、砂利、芝等の場合、石敷板または鉄板を敷くなど、埋没等による転倒防止策の処置を施すこと。
設置予定箇所に障害物(倉庫等)がある場合は担当課もしくは納入園の指定した場所に移設した上で設置すること。
室外機は振動による移動及び騒音防止のため、必要に応じた対策を講じること。

(配管に関する事項)

冷媒配管は既存の開口部を利用すること。
新規に開口部を開ける場合は、担当課職員と協議の上、開口箇所を決定すること。
配管保護材は鋼板ラッキング仕上げ、もしくは化粧カバー仕上げとする。

10 検収について

納品に際しては、現地にて担当課職員及び契約課職員の検収を受けるものとする。

11 その他

- ・納入する製品には、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあることはない。
- ・受注者は暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- ・その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員へ確認を行い、指示に従うこと。
- ・本仕様書に定めのない事項は、物品供給契約書(物品供給契約約款を含む)に定めるとおりとする。

別紙 エアコンの規格について

1	新田保育園
---	-------

納入場所:市川市立新田保育園 ①調理室
住所:市川市新田3-21-1
納入物品:エアコン2台(シングル)

参考製品一覧

- ① 機種:天吊型
馬力:3馬力相当
電源:三相200V
リモコンの種類:ワイヤード

メーカー	型名
ダイキン	SZRT80BZT
三 菱	PCZ-ERMP80H4
東 芝	GPHA8011MUB
日 立	RPCK-GP80RSH8

環境対応:グリーン購入法適合機種とすること。
参考製品一覧にある製品(モデルチェンジした場合は、最新機種を納入すること。)もしくは上記規格に沿う同等品とする。

2	塩焼第2保育園
---	---------


納入場所:市川市立塩焼第2保育園 ②3歳児室
住所:市川市塩焼3-11-15
納入物品:エアコン1台(シングル)

- ② 機種:天吊型
馬力:5馬力相当
電源:三相200V
リモコンの種類:ワイヤード

メーカー	型名
ダイキン	SZRH140BY
三 菱	PCZ-ERMP140K4
東 芝	GCEA14011MUB
日 立	RPC-GP140RSH9


環境対応:グリーン購入法適合機種とすること。
参考製品一覧にある製品(モデルチェンジした場合は、最新機種を納入すること。)もしくは上記規格に沿う同等品とする。

新 田 保 育 園

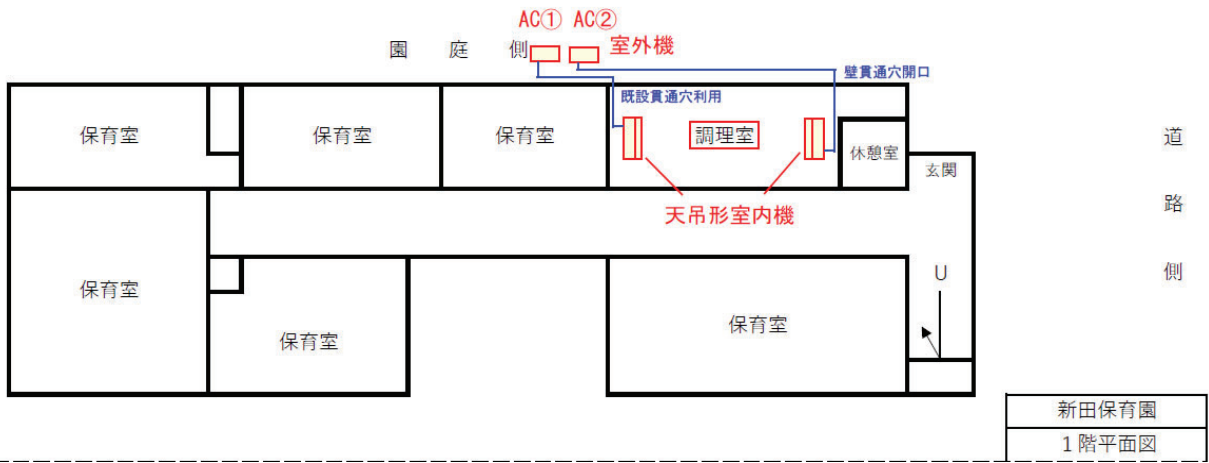

※壁貫通穴の新規開口部1箇所有り

塩 焼 第 2 保 育 園

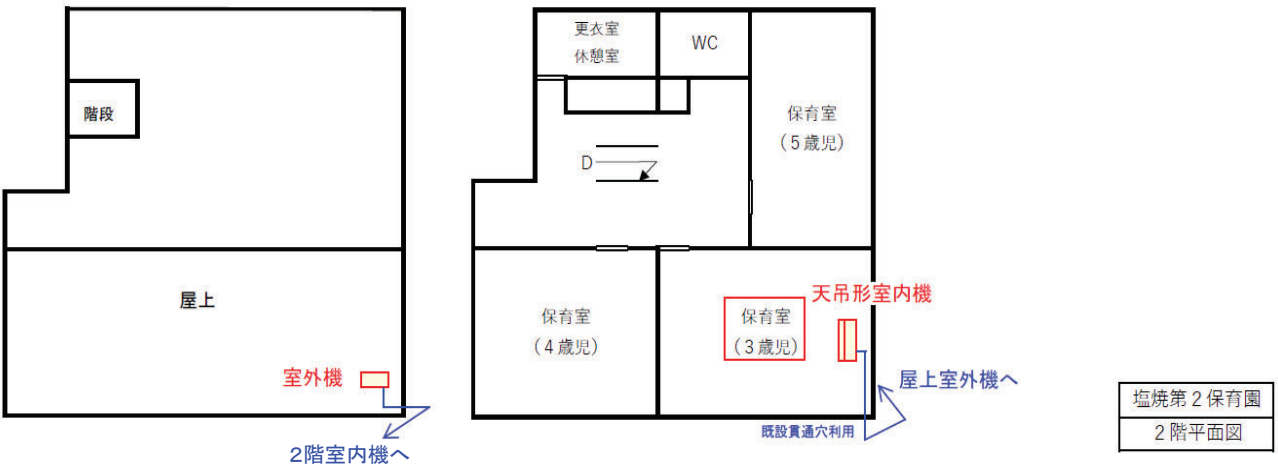

※別発注にて既設電源の移動予定