


(参考図)

市川市クリーンセンター既存管理棟図面  
(電気設備)


※3階は新築時のもの

参考図  
(既存図)

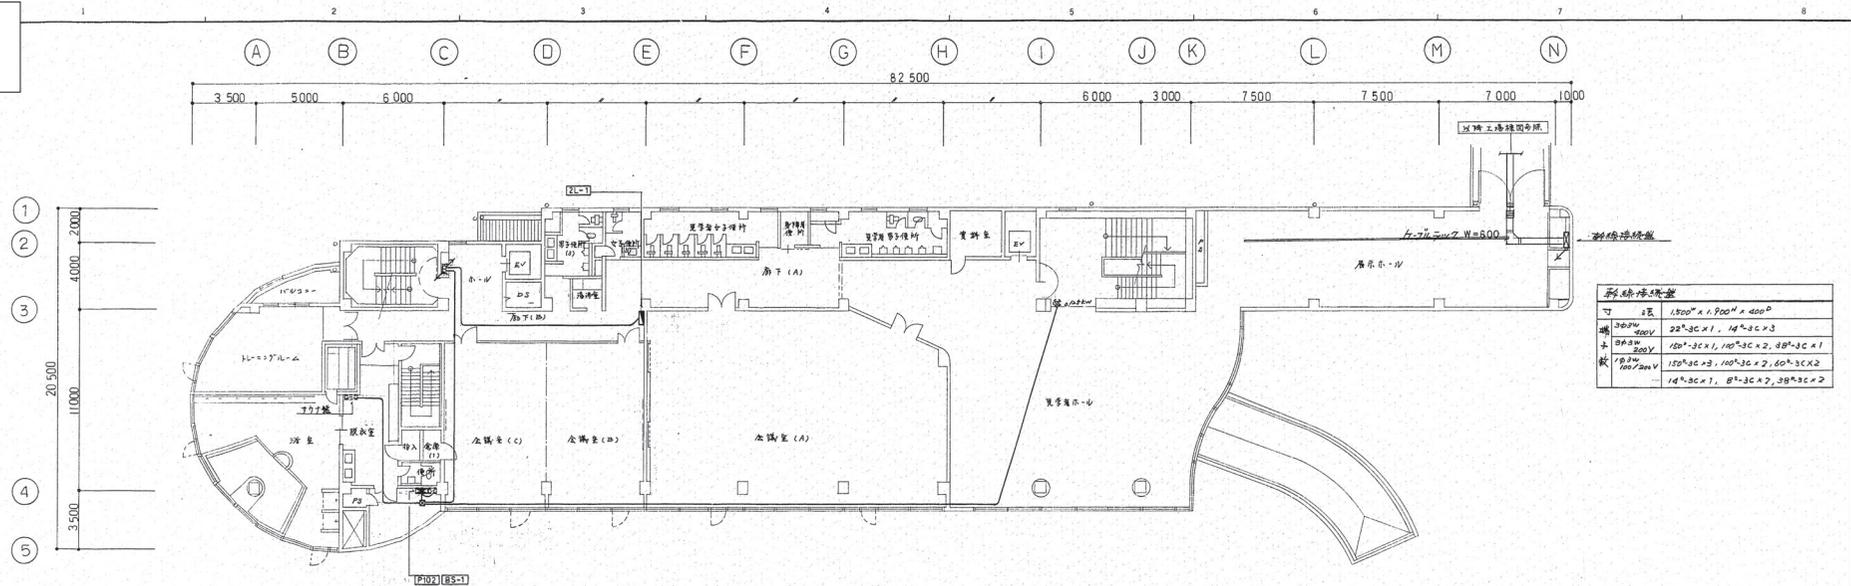

設備仕様書	
天井	1,900mm x 1,900mm x 400mm
床	300mm x 300mm x 1, 14mm x 3mm
土留	300mm x 300mm x 1, 100mm x 3mm x 2, 80mm x 3mm x 1
柱	150mm x 3mm x 1, 100mm x 3mm x 2, 60mm x 3mm x 2
梁	14mm x 3mm x 1, 8mm x 3mm x 2, 30mm x 3mm x 2


2階平面図

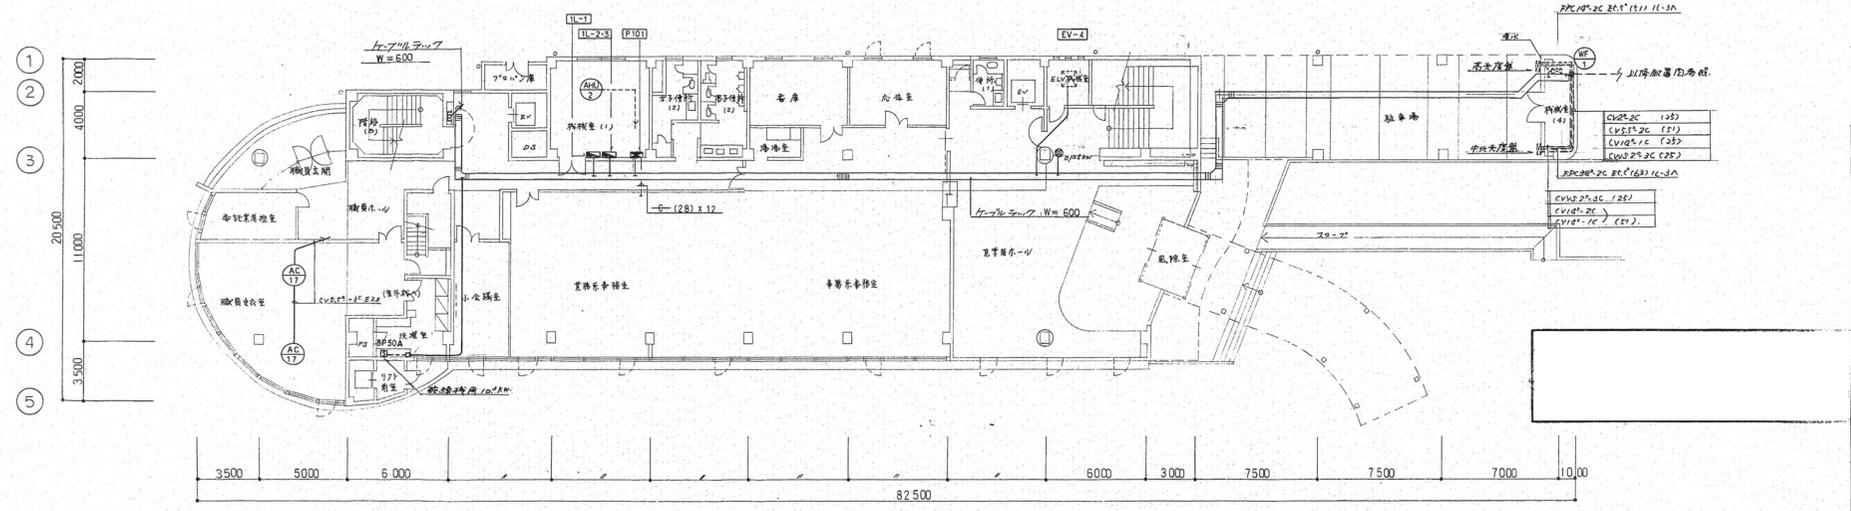


天井	1,900mm x 1,900mm x 400mm
床	300mm x 300mm x 1, 14mm x 3mm
土留	300mm x 300mm x 1, 100mm x 3mm x 2, 80mm x 3mm x 1
柱	150mm x 3mm x 1, 100mm x 3mm x 2, 60mm x 3mm x 2
梁	14mm x 3mm x 1, 8mm x 3mm x 2, 30mm x 3mm x 2

1階平面図

参考図  
(既存図)

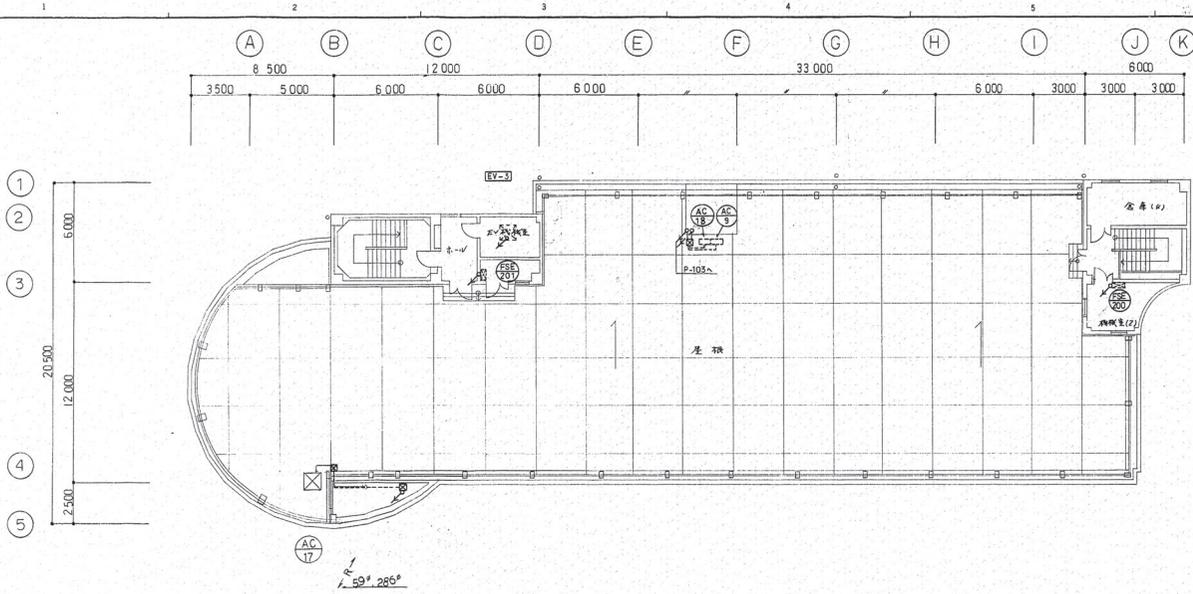

2階平面図

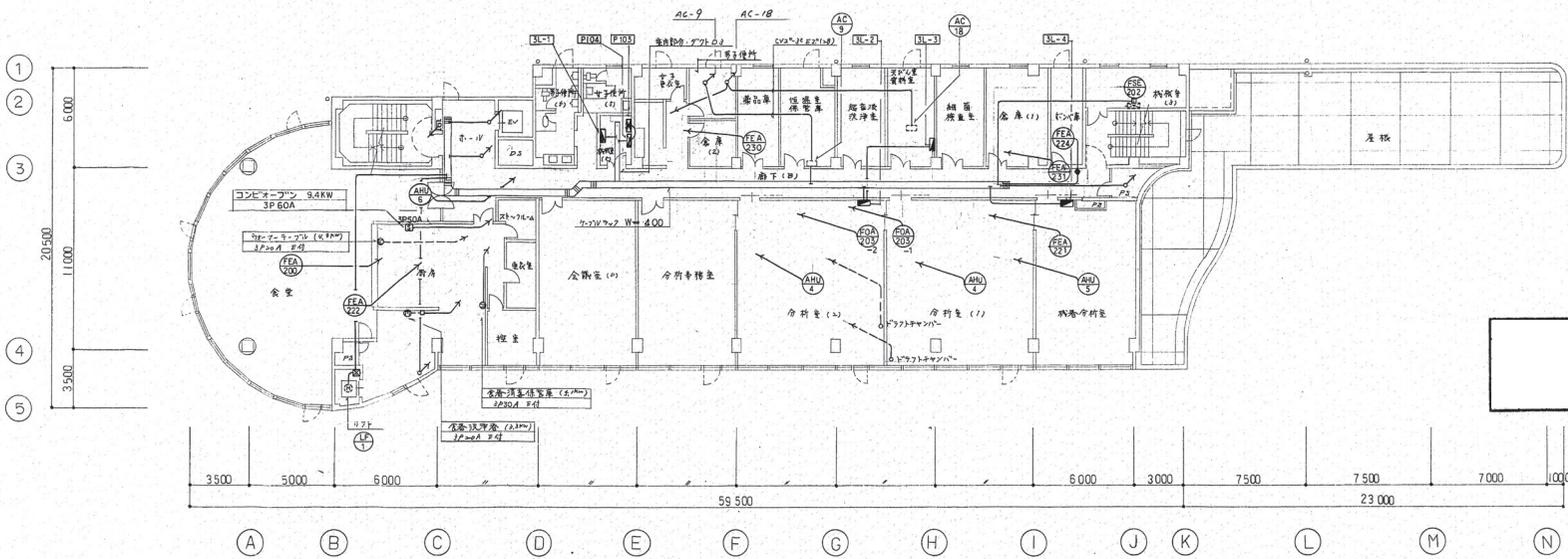

3階平面図

図面名称 名理機 動力設備 3階・屋根平面図  
 図面番号 71112-825321  
 E 202



















参考図  
(既存図)

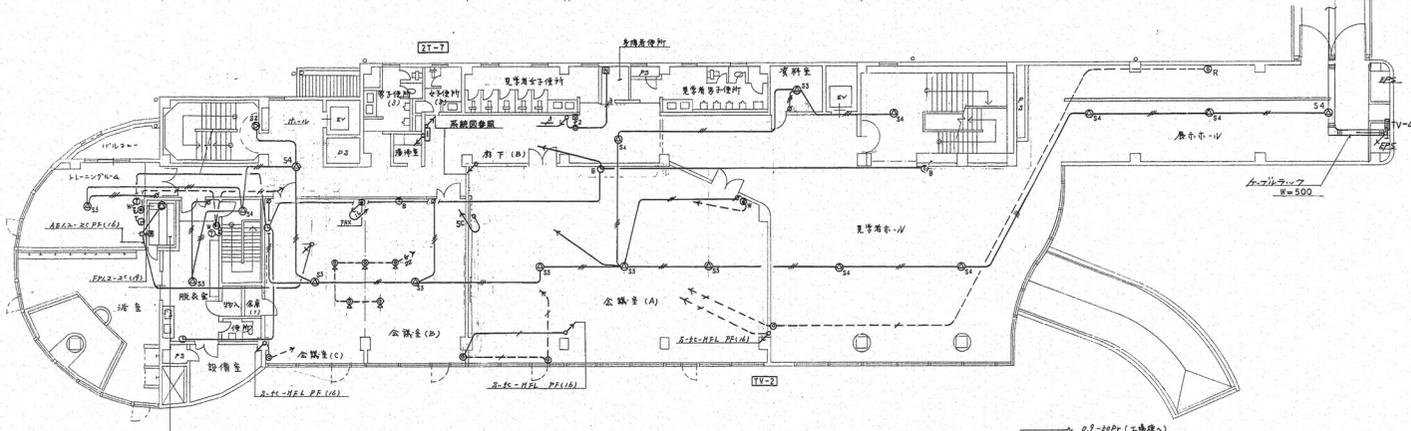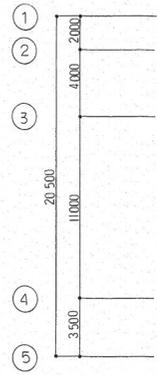



2階平面図


注記	
1.	幹線110V・213系統図参照。213
2.	四甲持許配電配線(下記)と = 兼て内線配線(下記)と対応する
A.	電線 --- T1VE 0.6F-24 PF(20) --- 0.6F-24 PF(20) --- 0.6F-24 PF(20) --- 0.6F-24 PF(20)
B.	放送 --- PF 1.2-25 PF(16) --- 1.2-25 PF(16)
C.	時計 --- AB 1.2-25 PF(16)
D.	予備設備 --- S-25-NPL PF(16)
E.	トイレ呼出 --- AB 1.2-25 PF(16) --- 1.2-25 PF(16)
F.	エレベーター呼出 --- AB 1.2-25 PF(16)
G.	エレベーター用インテーン --- CP 1.2-25 PF(16)
H.	警備設備 --- PF(16)
3.	二系配線(動力)は、F17-F20までF17-F20まで とす
4.	会議室(A)は、予備設備(2)と対応する

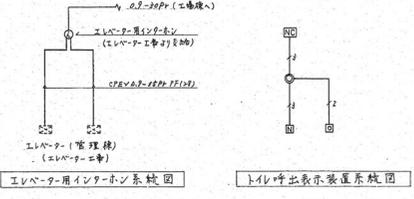

エレベーター用インテーン系統図 トイレ呼出表示装置系統図

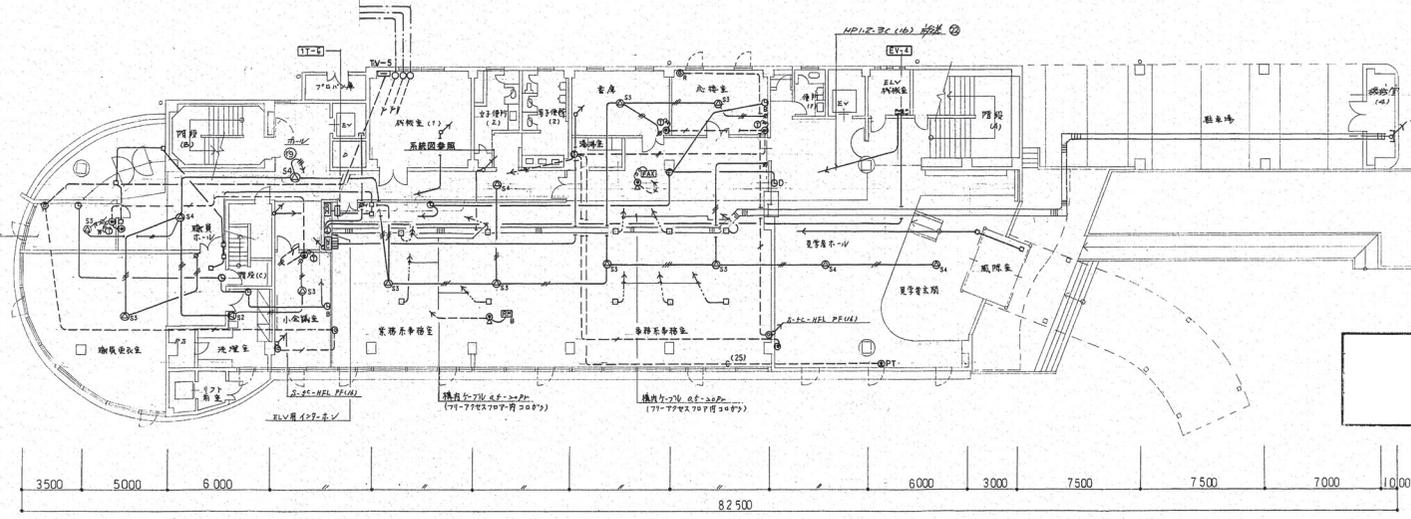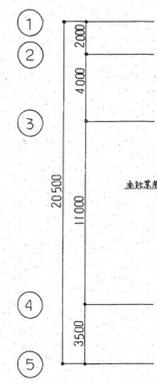

1階平面図





図面名称	管理棟 弱電設備 1・2階平面図
図面番号	71112-825421
図面種類	E
図面枚数	212

出図先	
計	




参考図  
(既存図)

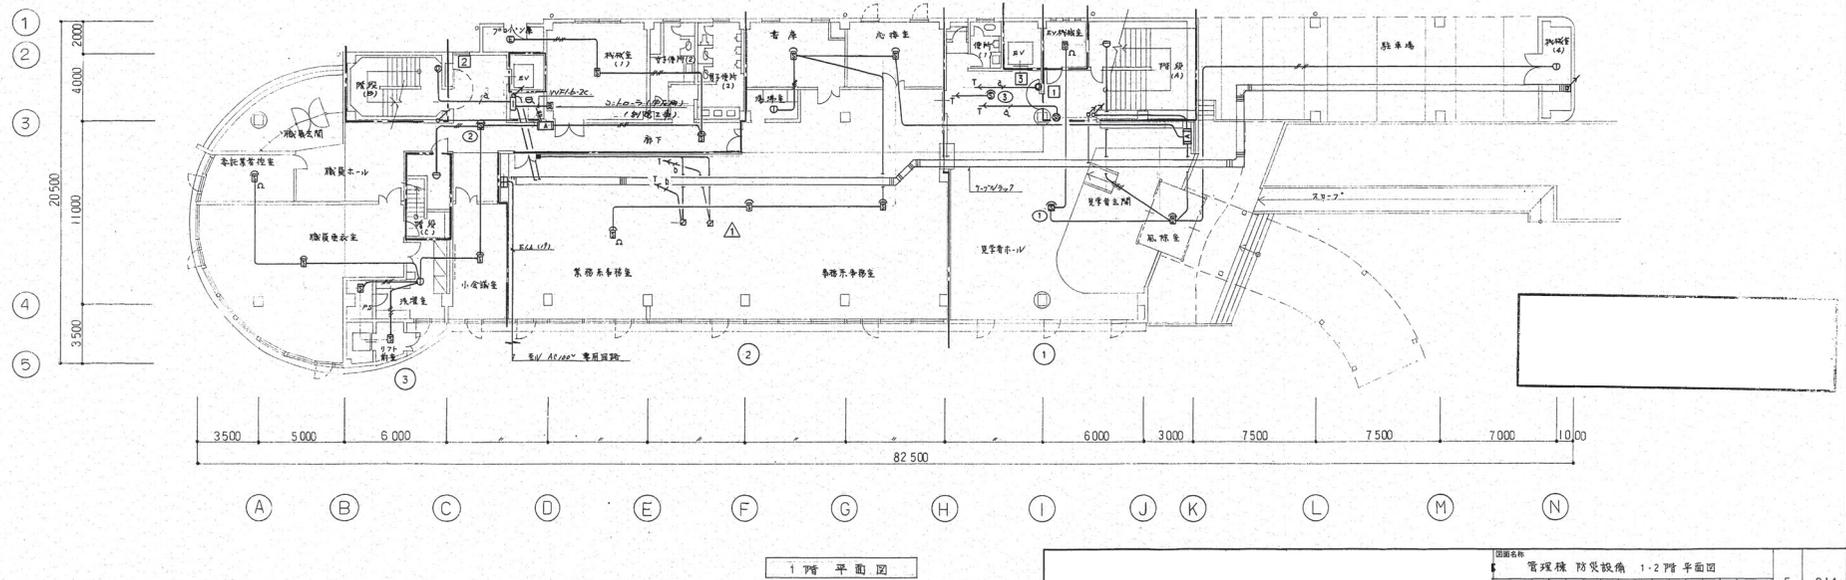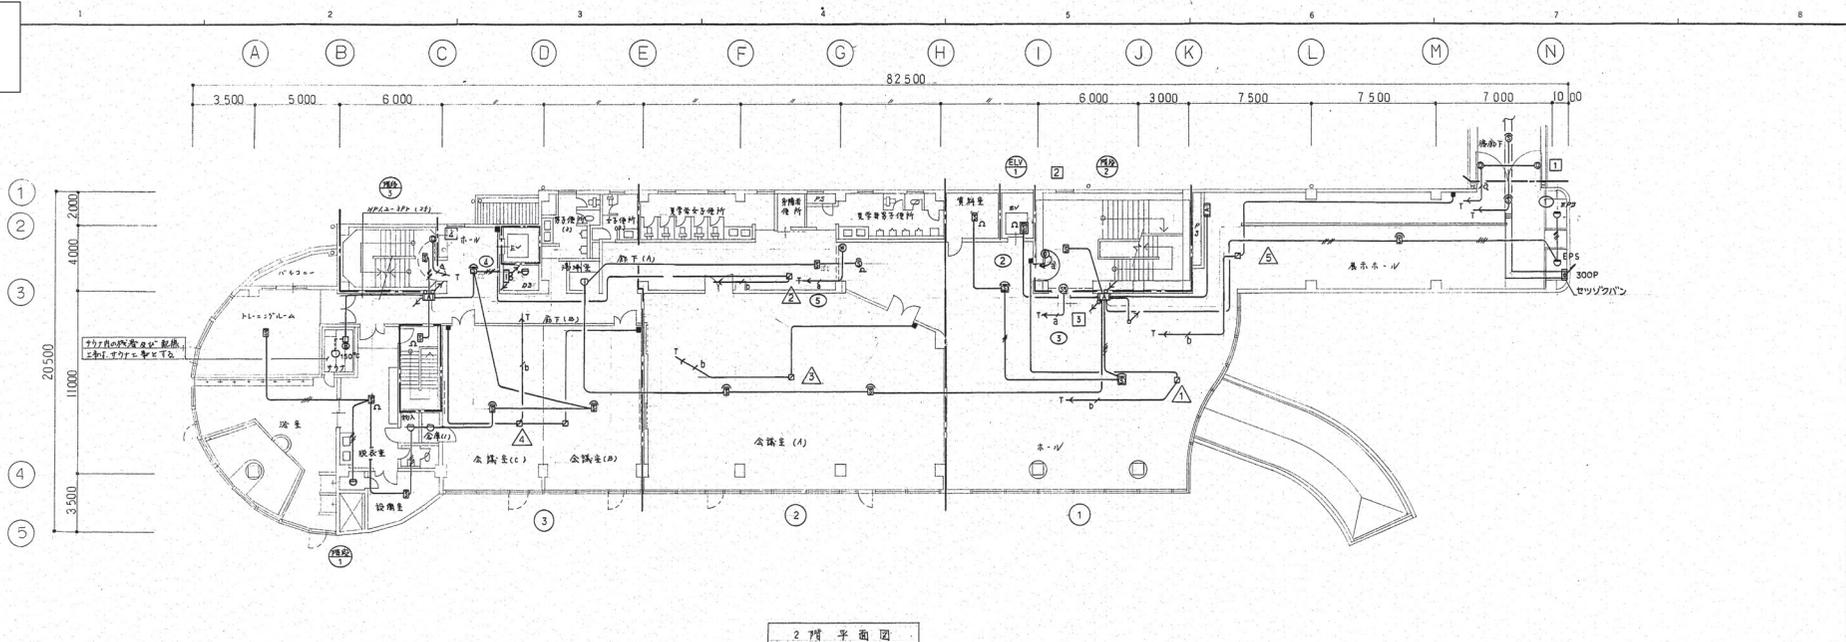


図面名称	管理棟 防災設備 1-2 階平面図	E	214
図面番号	711112-825441		

出図先	
計	

参考图  
(既存图)

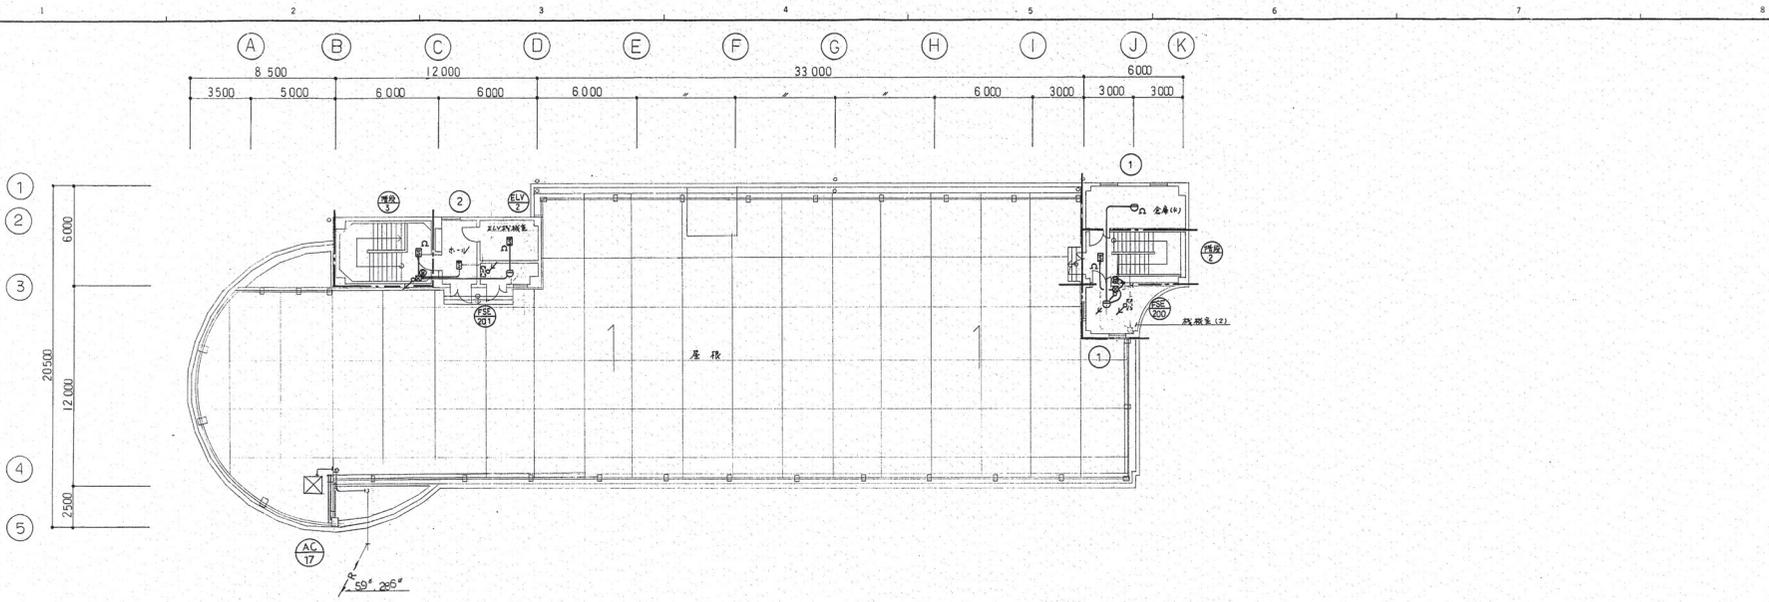

屋楼平面图

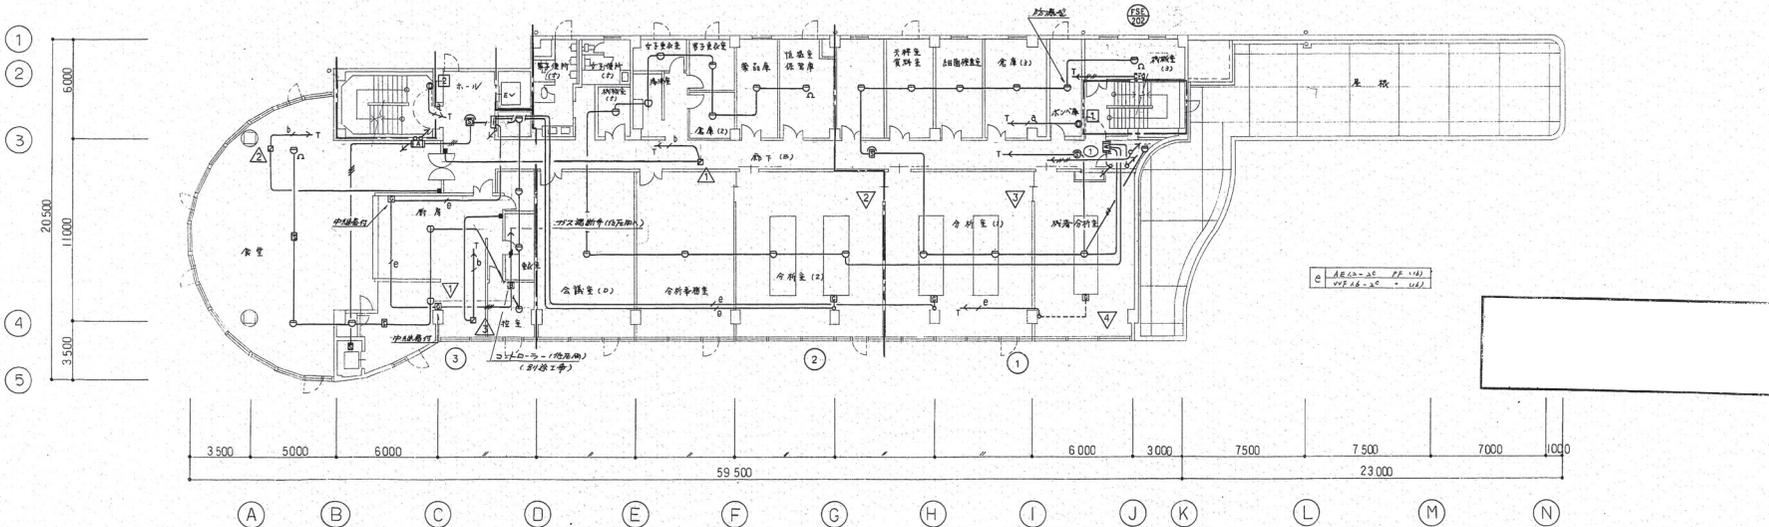

3階平面图

図面名称	管理棟 防災設備 3階-屋楼平面图
図面番号	71112-825451