

修 繕 仕 様 書

この仕様書は、市川市（以下「発注者」という。）が発注する下記の修繕に関して、受注者が当該修繕を履行するために必要な事項を定めるものとする。


- 1 件 名 河原ポンプ場外 1 箇所排水ポンプ部品交換修繕
- 2 修繕場所 市川市下新宿 1 丁目 3 4 番 外 1 箇所
- 3 修繕期間 令和 7 年 1 0 月 6 日 ～ 令和 7 年 1 2 月 1 2 日
- 4 修繕時間 午前 9 時 0 0 分 ～ 午後 4 時 3 0 分
工程上やむを得ない場合は、発注者と協議すること。
- 5 修繕内容 **【河原ポンプ場】**
3 号排水ポンプが故障したため部品交換を行うもの。
 - ・ラインポンプ 1 台
口径：20mm、吐出し量：0.025 m³/min、全揚程：9.8m
周波数：50Hz、モーター出力：0.15kW、電源：三相 200V
既設：P4-205-W0.15T（川本製作所）
 - ・フローリレー 1 台
接続口径：20A、フランジ規格：JIS10K（標準型）
既設：SP-R 型 JIS10K 20A（アロマニッキ）
 - ・既存機器撤去（処分共） 1 式
【新井ポンプ場】
排水ポンプ（2 号、3 号）の部品交換を行うもの。
 - ・フローリレー 2 台
接続口径：50A、フランジ規格：JIS10K（標準型）
既設：SP-R 型 JIS10K 50A（アロマニッキ）
 - ・既存機器撤去（処分共） 1 式
- 6 添付資料
図面、内訳書
- 7 提出書類
 - ・着手届 1 部
 - ・業務責任者通知書 1 部
 - ・施工計画書 2 部
 - ・修繕報告書 1 部
 - ・写真帳（施工前・施工中・施工後） 1 部
 - ・完了届 1 部

8 その他


- (1) 受注者は、施工材料等の品質管理を行わなければならない。
- (2) 本修繕により発生した廃棄物については、関係法令を遵守のうえ、受注者により適正に処分すること。
- (3) 受注者は、常に安全対策に留意し、「労働安全衛生法」等に定める現場管理を行うとともに、その他関係法令に対して十分留意し、事故の未然防止に努めなければならない。
- (4) 受注者は、本修繕に当たり、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発注者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
- (5) 本修繕に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
- (6) 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者とその都度協議の上、決定するものとする。

案内図 ・ 配置図

◇案内図(河原ポンプ場 市川市下新宿1丁目34番)

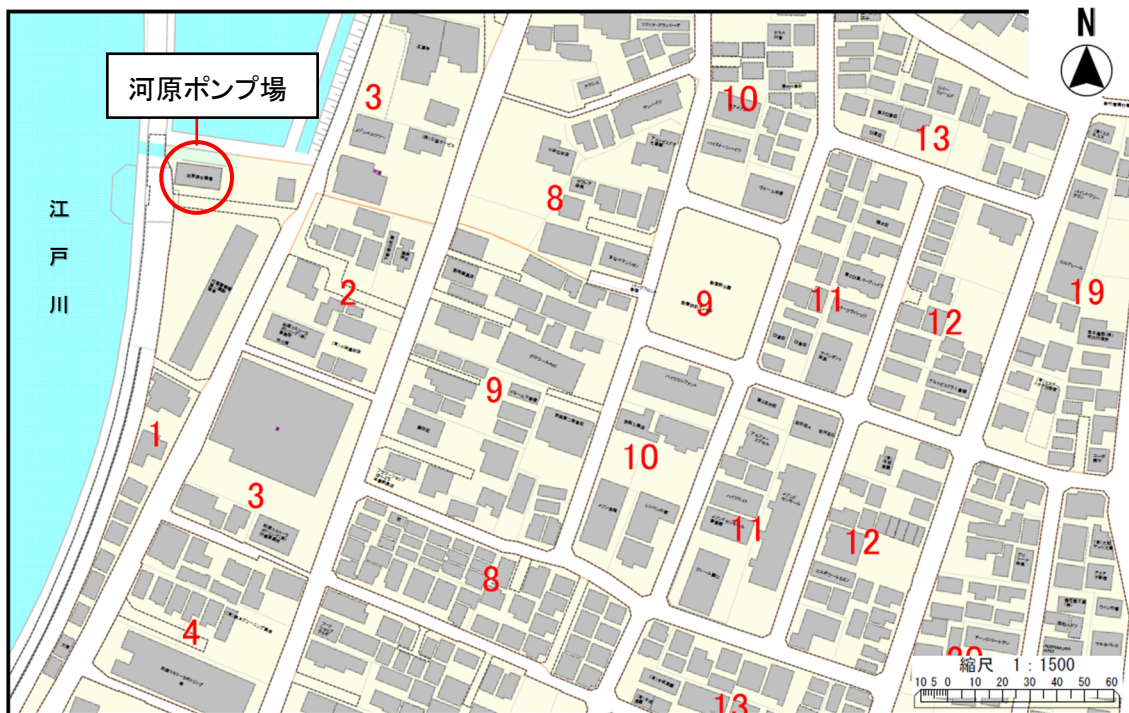

◇配置図

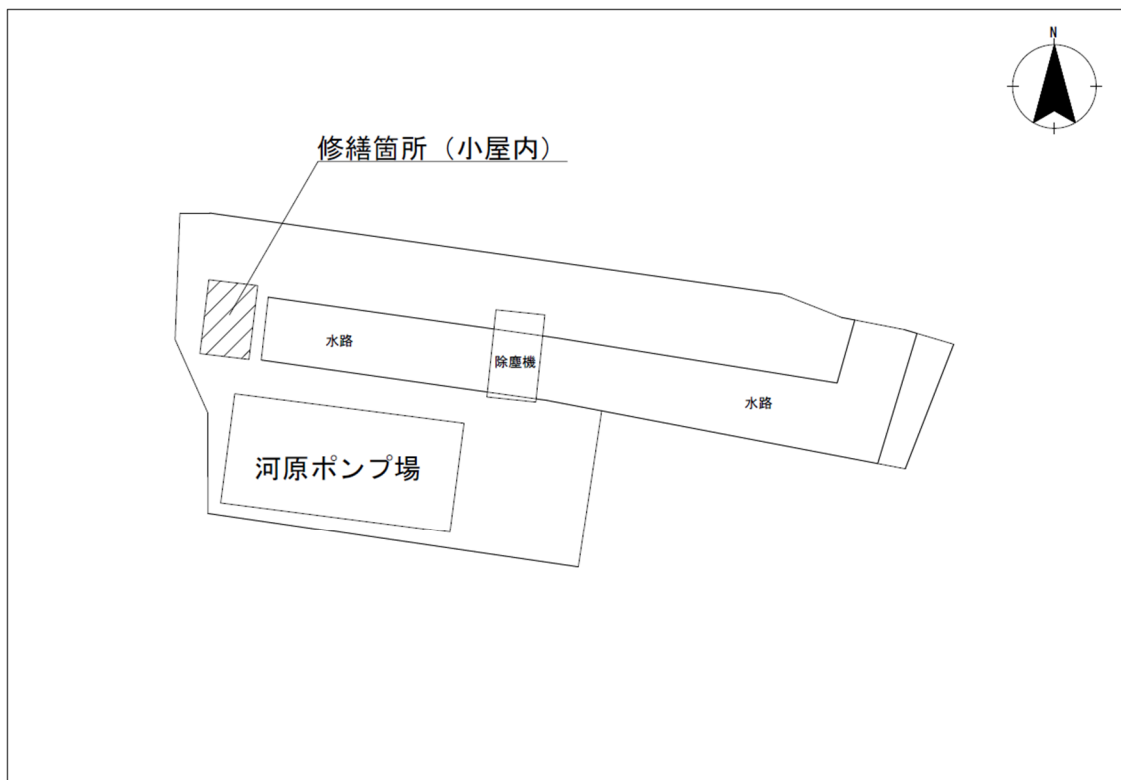



案内図 ・ 配置図


◇案内図(新井ポンプ場 市川市広尾2丁目9番17号)



◇配置図

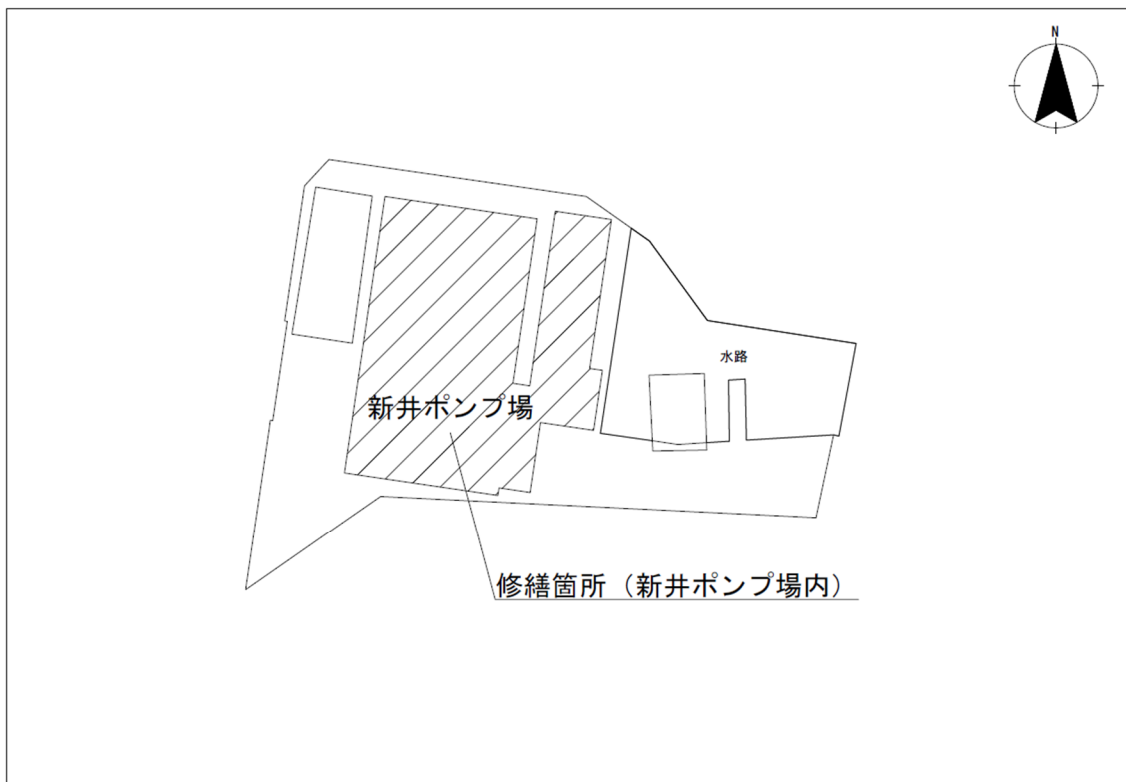

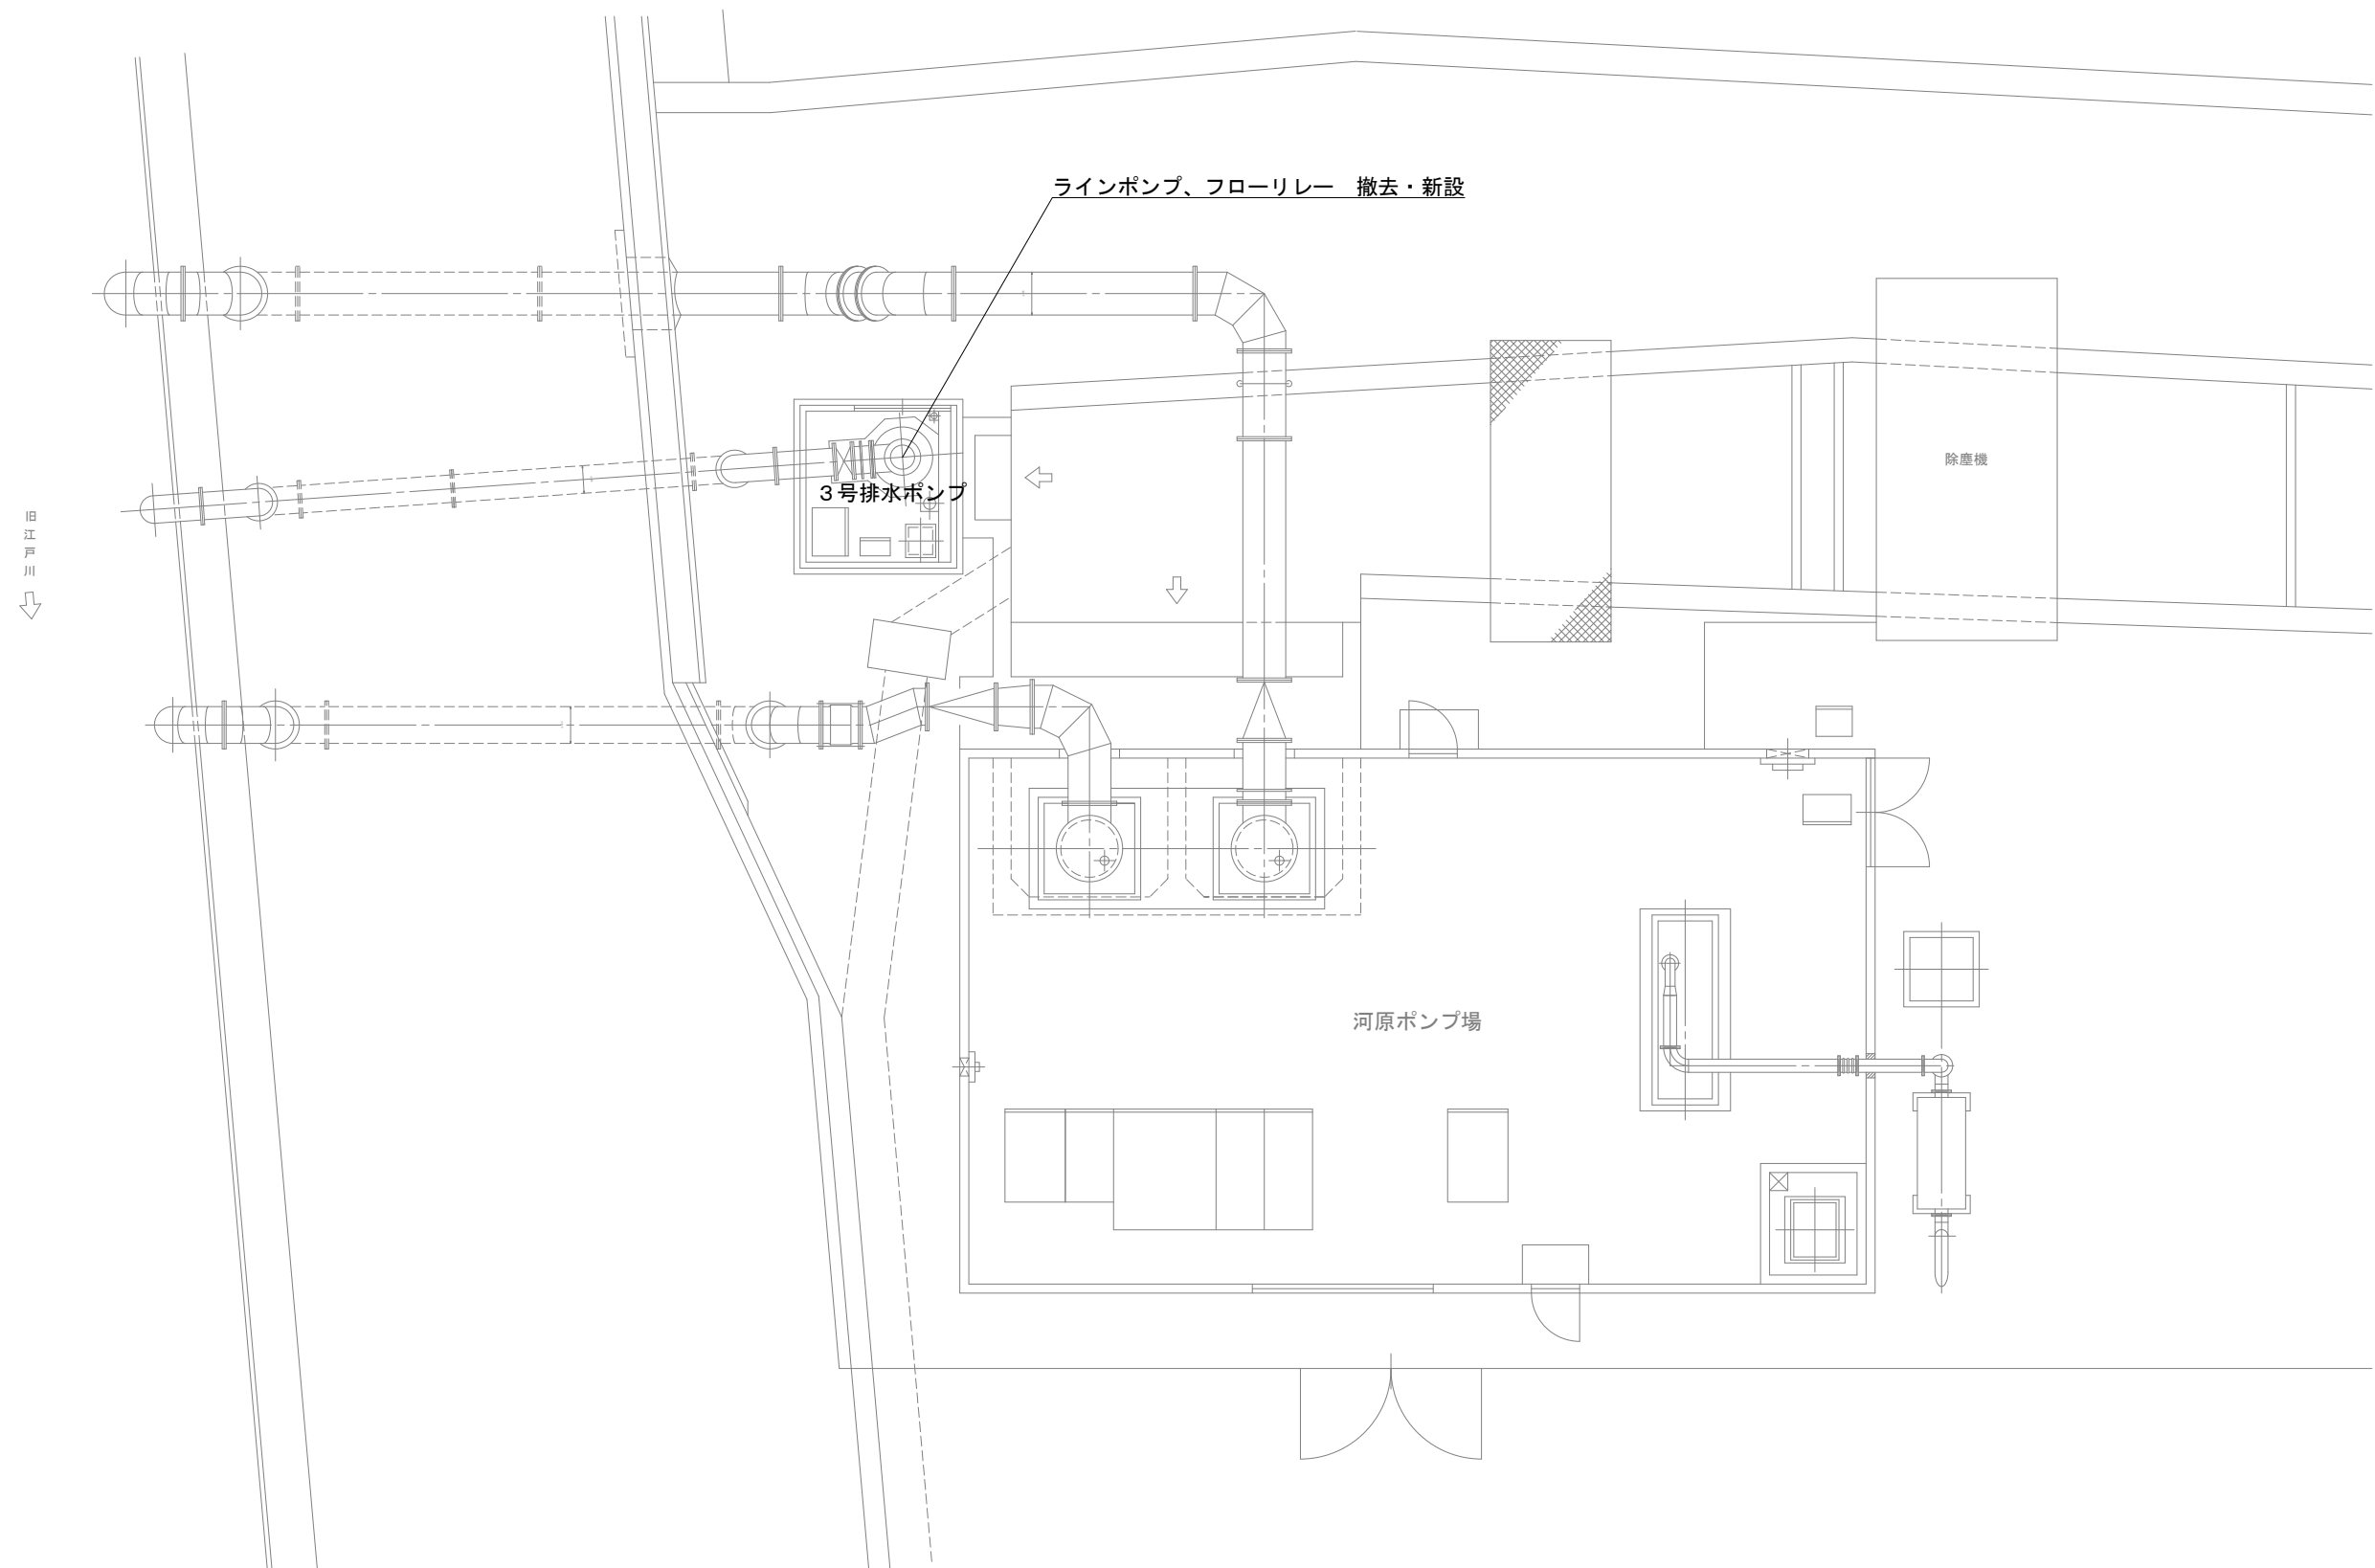

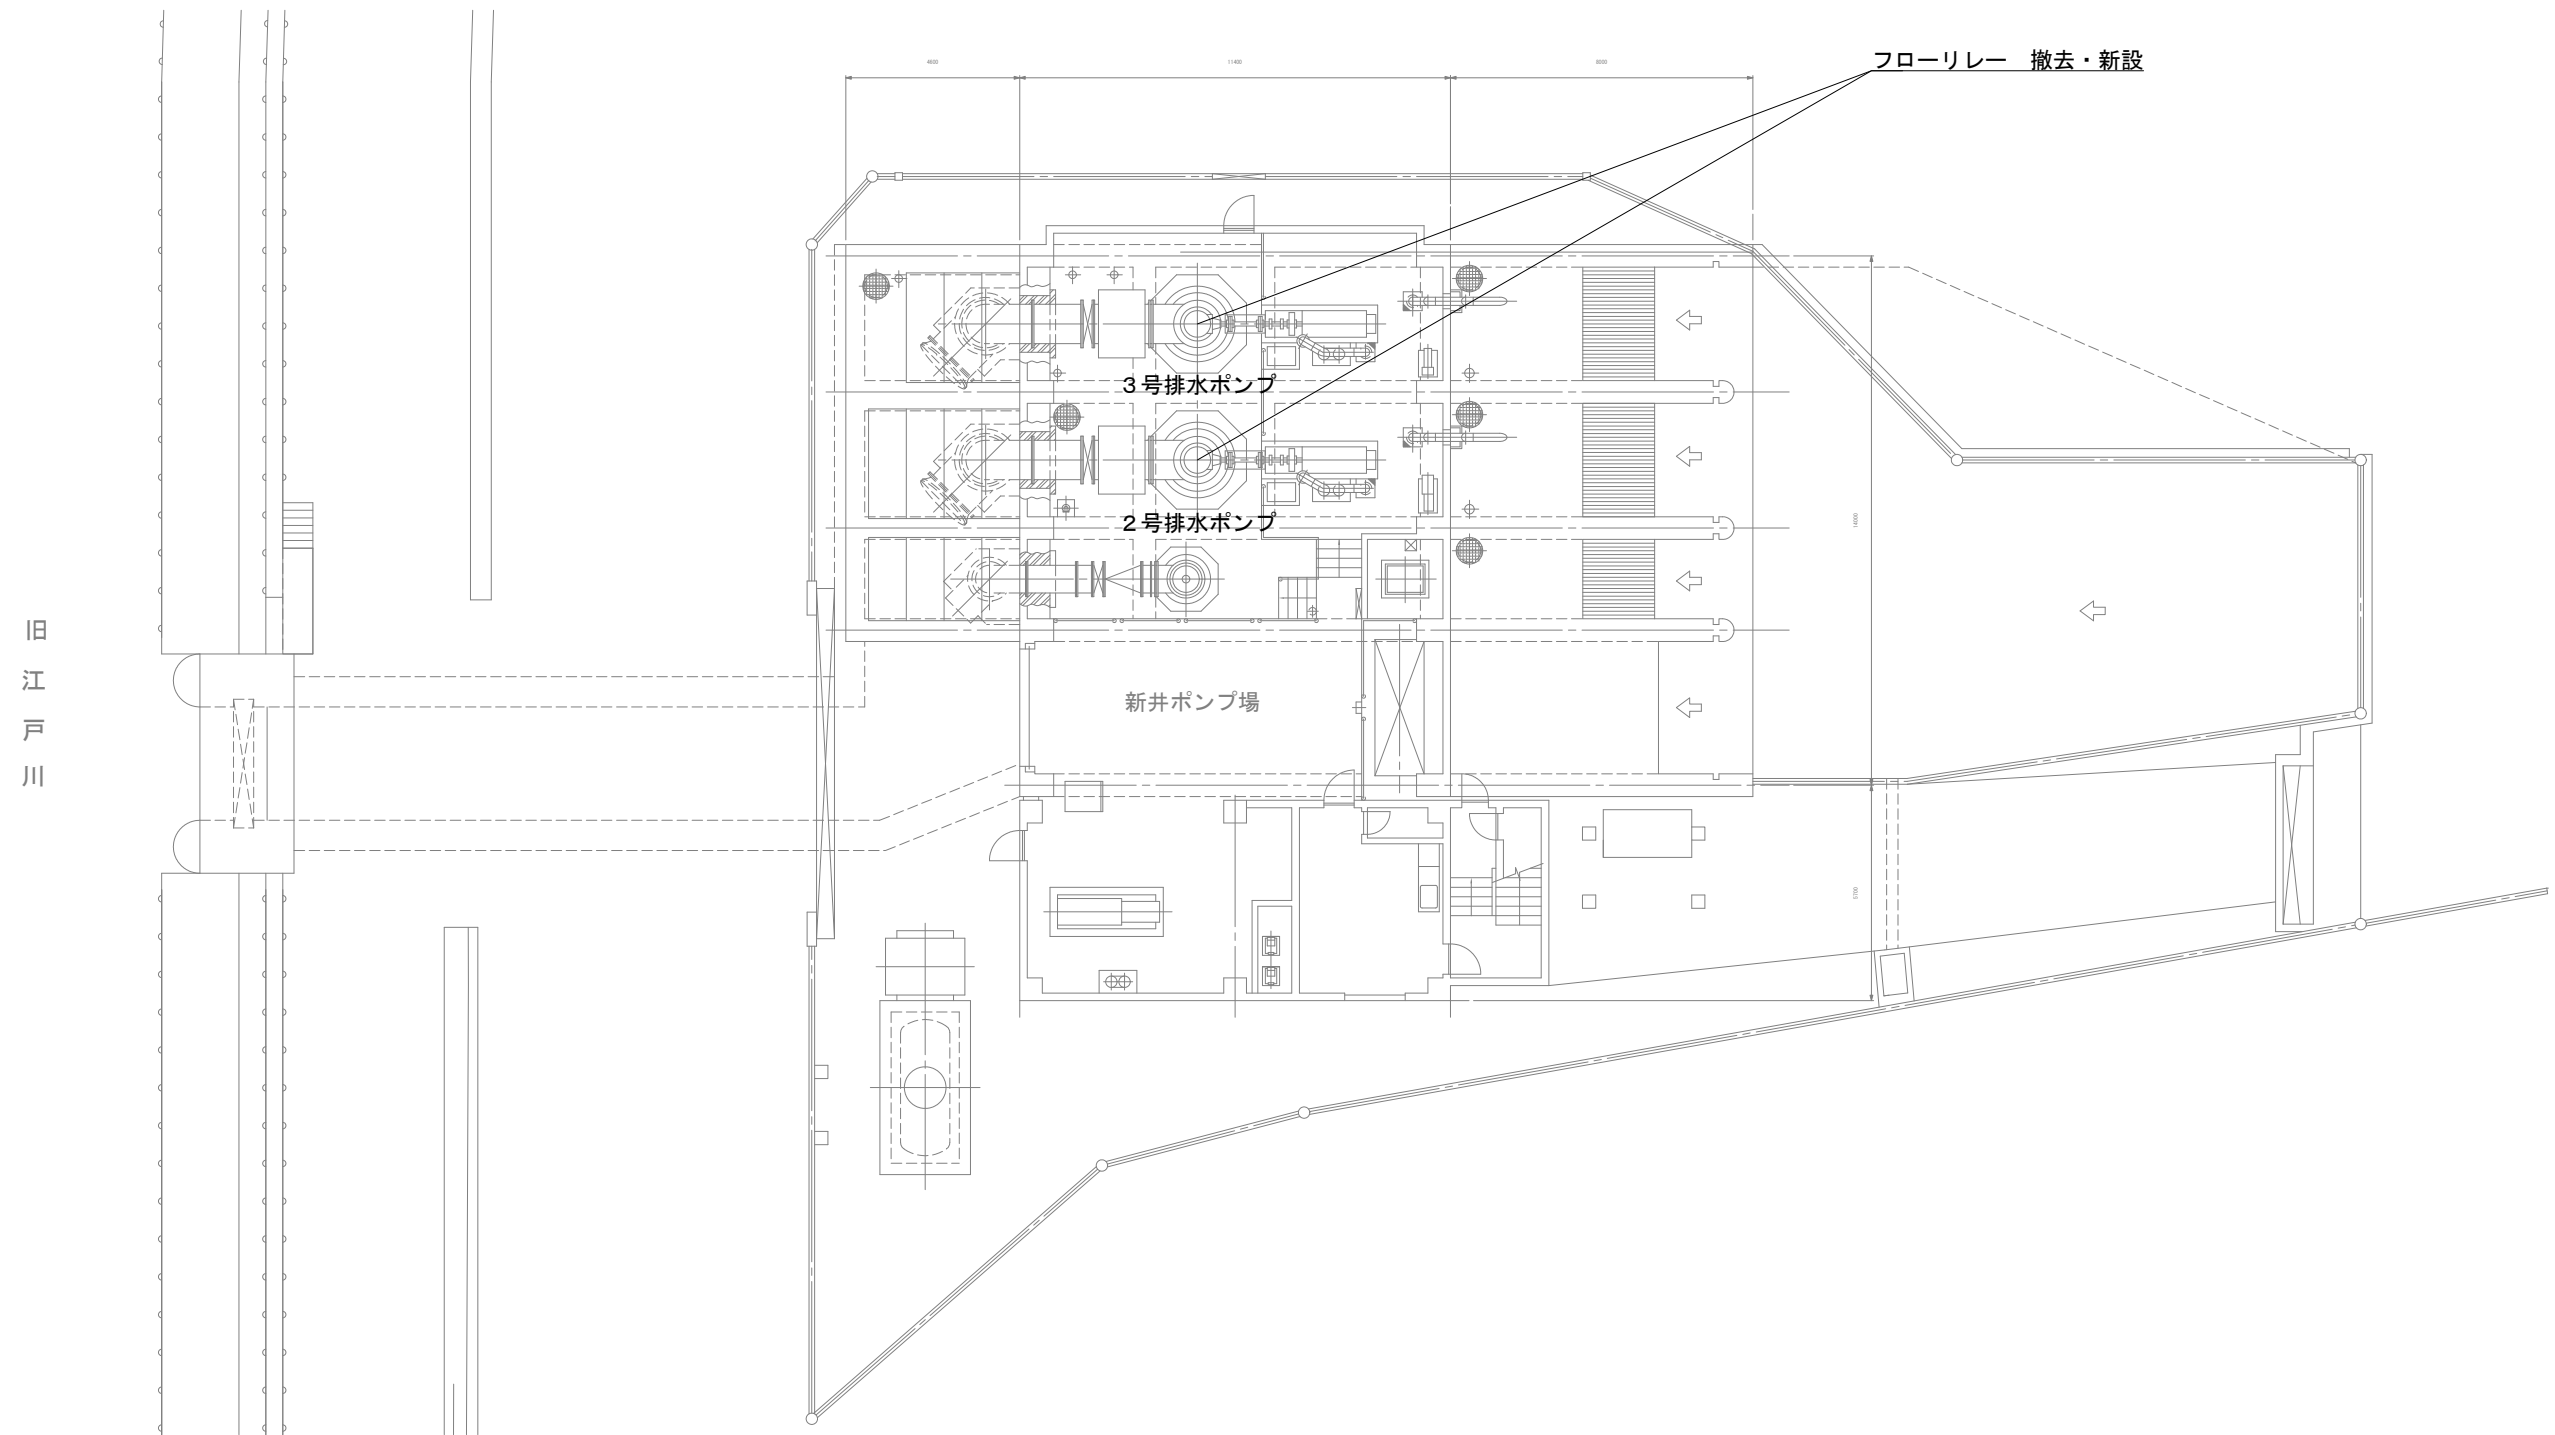

修繕内訳書

1

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費					
	河原ポンプ場	1	式		第1号 内訳書 参照
	新井ポンプ場	1	式		第2号 内訳書 参照
	計				
諸経費		1	式		
修繕価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		
修繕費		1	式		

第 1 号 内 訳 書 直接修繕費(河原ポンプ場)

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラインポンプ	口径:20mm 吐出し量:0.025m ³ /min 全揚程:9.8m 周波数:50Hz モーター出力:0.15kW 電源:三相200V	1	台			参考型番 PE2-205-0.15T
フローリレー	接続口径:20A フランジ規格:JIS10K(標準型)	1	台			参考型番 SP-R型JIS10K 20A FF
施工費		1	式			
総合調整費		1	式			
撤去費		1	式			
発生材処理	運搬共	1	式			
計						

第 2 号 内 訳 書 直接修繕費(新井ポンプ場)

3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フローリレー	接続口径:50A フランジ規格:JIS10K(標準型)	2	台			参考型番 SP-R型JIS10K 50A FF
施工費		1	式			
総合調整費		1	式			
撤去費		1	式			
発生材処理	運搬共	1	式			
計						